


POZNÁMKA:
 VONKAŠIA ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRIŇA VRIS 1 JE PLASTOVÁ,
 OSADENÁ NA STUPE NN, TYPU: VRIS 1K II P14+KKP hore

Rozvodná sústava 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C
Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:
 čl.411 samočinné odpojenie napájania
 čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia


ZMENA		PREVED	DAŇA	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Luboš Klešč			
KONTROLOVAL	Ing. Vladimír Klešč			
PROJ. SO,PS	Ing. Vladimír Klešč			
OBEC	Košice – Krásna			
INVESTOR	Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna	POČET AA	2	STUPEŇ SP
STAVBA	Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna I.etapa	DAŤUM	05/2014	
OBJ-PS.	SO 08 Distribučné rozvody NN SO 08.2 Rekonštrukcia distribučnej siete	Č.ZAK.		
OBSAH	Rozvádzače	MIERKA	-	Č.VYKR.
		KÓTOVANÉ V	mm	3

PEVLUMA
 s.r.o.
 kpt. Nalajku 1/u, Košice
 Mobil 0905 984 309


SR č.47 - SR-6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X+Keramzit

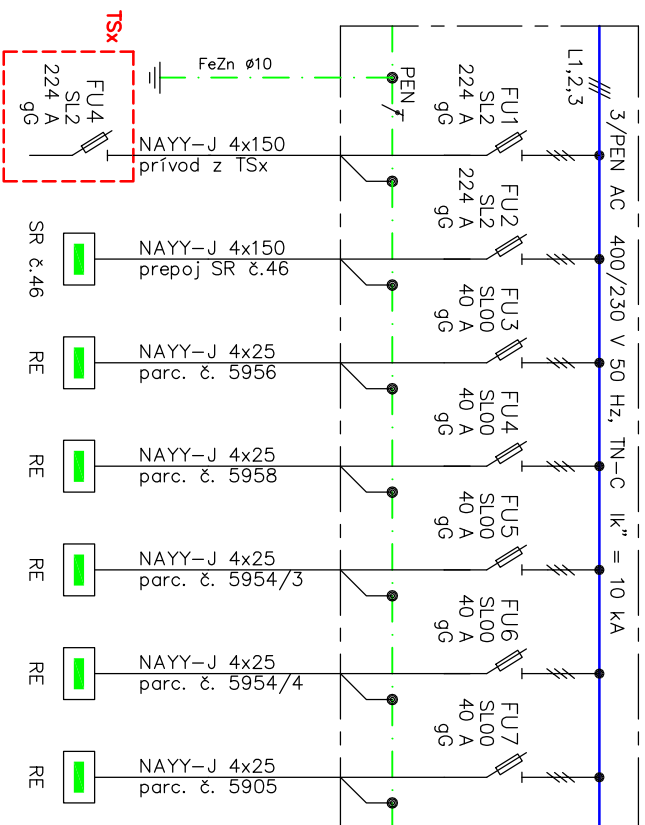

SR č.48 - SR-6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X+Keramzit

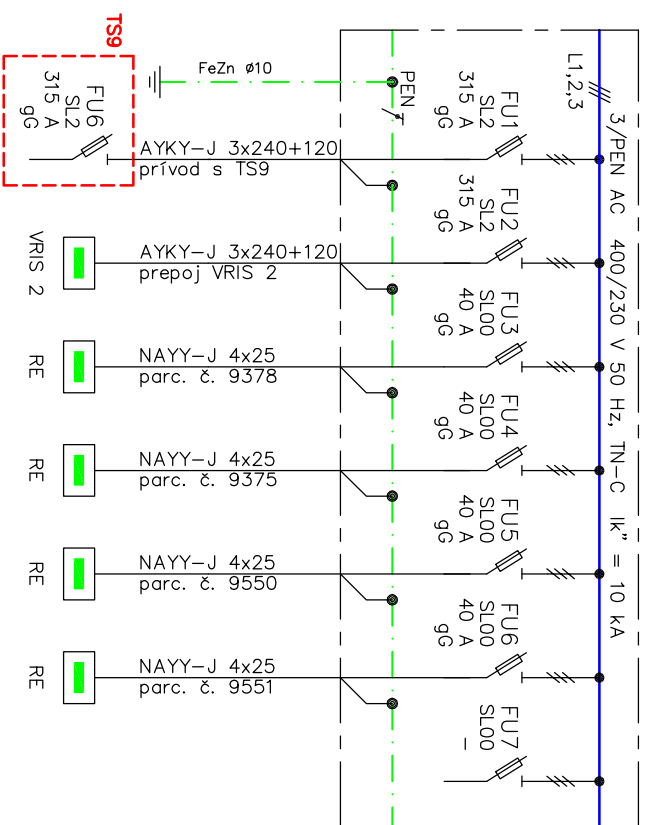

EX. VZDUŠNÉ VEDENIE AES
EX. VZDUŠNÉ VEDENIE AIFE
ulica Krojňá

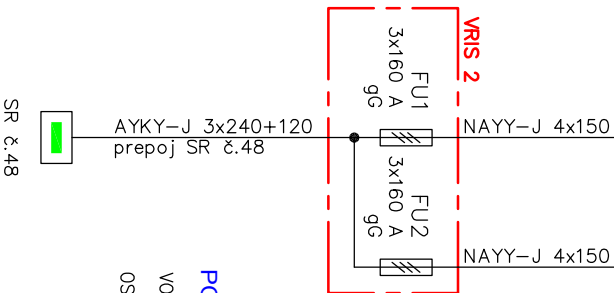


POZNÁMKA:

VONKAŠIA ROZPOLOVACIA A ISTIACA SKRIŇA VRIS 2 JE PLASTOVÁ,
OSADENÁ NA STĽPE NN, TYPU: VRIS 2K II P14+KKP hore

SR č.48

EX. VZDUŠNÉ VEDENIE AIFE
ulica Prašné

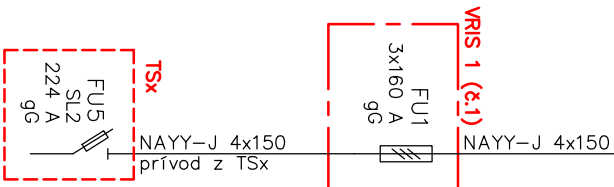

POZNÁMKA:

VONKAŠIA ROZPOLOVACIA A ISTIACA SKRIŇA VRIS 1 JE PLASTOVÁ,
OSADENÁ NA STĽPE NN, TYPU: VRIS 1K II P14+KKP hore

SR č.47, SR č.48, VRIS 2, VRIS 1 (č.1)

JEDNOPÓLOVÁ SCHEMÁ, ČASŤ 1

ARCH.ČÍSLO

ČIS.VYKR./LIST
1/2